



採購報告


採購報告

採購報告

採購報告

採購報告

採購報告

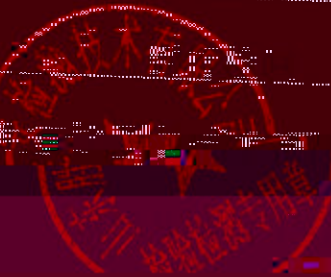

说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据国家有关法规和标准及相技术文件进行编写，检测报告如有涂改、增减无效，未经授权的复制或

A-HJ2013-0661

检出限
1.0mg/m ³
0.07mg/m ³
0.05ng/L

编号
5
1
3

SGS

-HL-2023-0661

25

15

第

0

FQ 20

6

2

2

0

Q202

1.9

0.0

48

4

9.28

4

FQ20230
613L9
4.56

31.7

测 报 告

SDSA-HJ2023-06-61

表
位“L”

检测点位

对于不示

器、分析

同

文部部

均采用

量测定

表

(%)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

水检测结果

因子

(mg/L)

检测结果

FS20230613L1	FS20230613L2	FS20230613L3
0.05L	0.05L	0.05L

测标准及方法。

并在有效期内。

气压 (kPa)

100.1

结束)

风速(m/s)

1.4

总云量

2

低云量

0

风向

W